


中輝度蓄光式避難誘導標識


α-FLASH
アルファフラッシュ®

TSNシリーズ(NP-013号) 仕様書



品番
TSN805


※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付

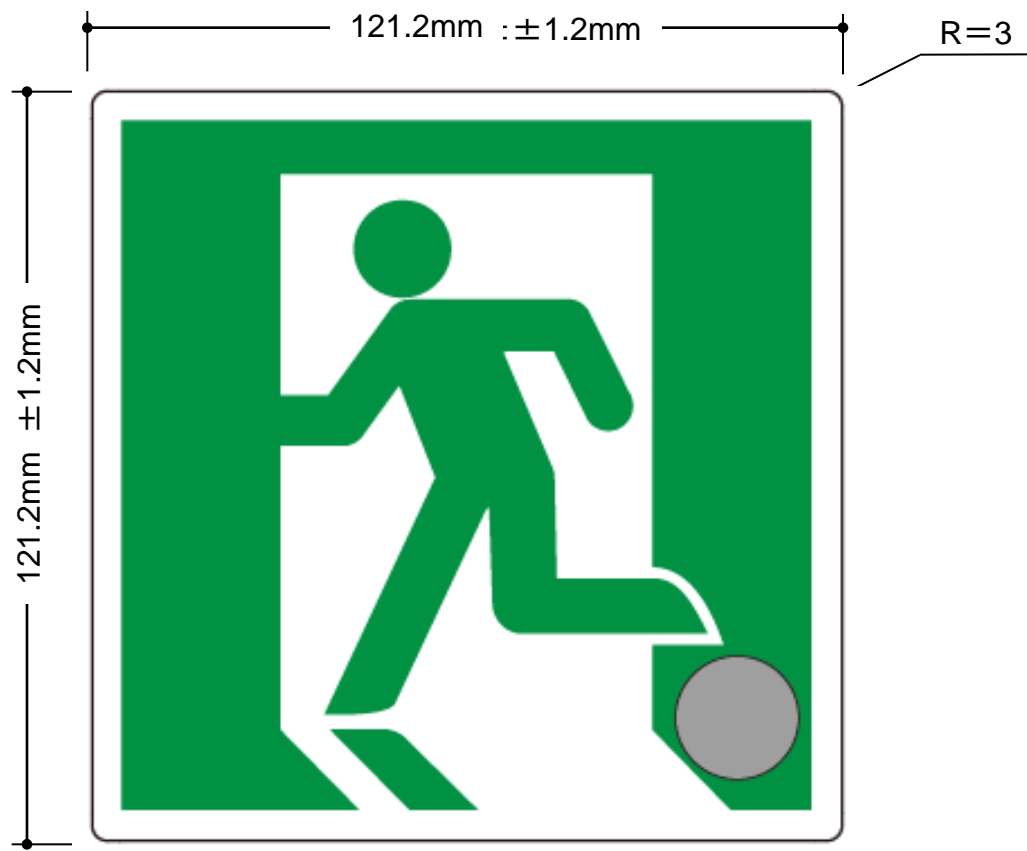

T=0.35mm

品番
TSN860


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

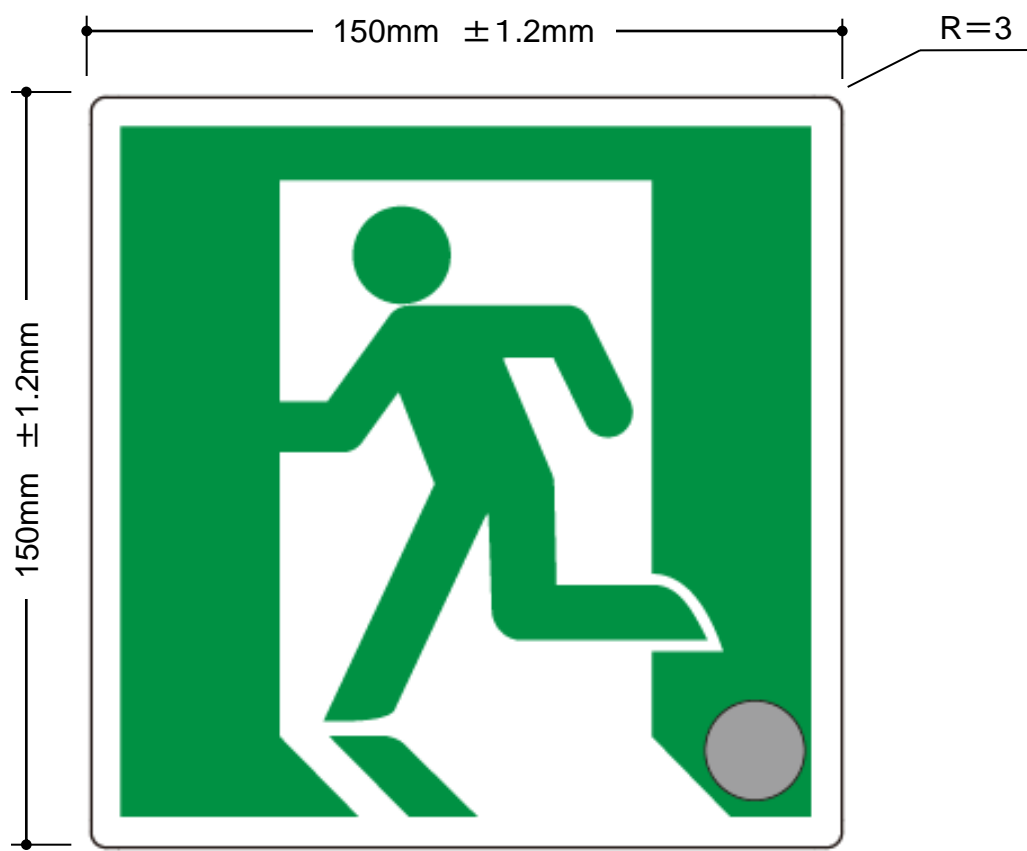

T=0.35mm

品番
TSN815


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

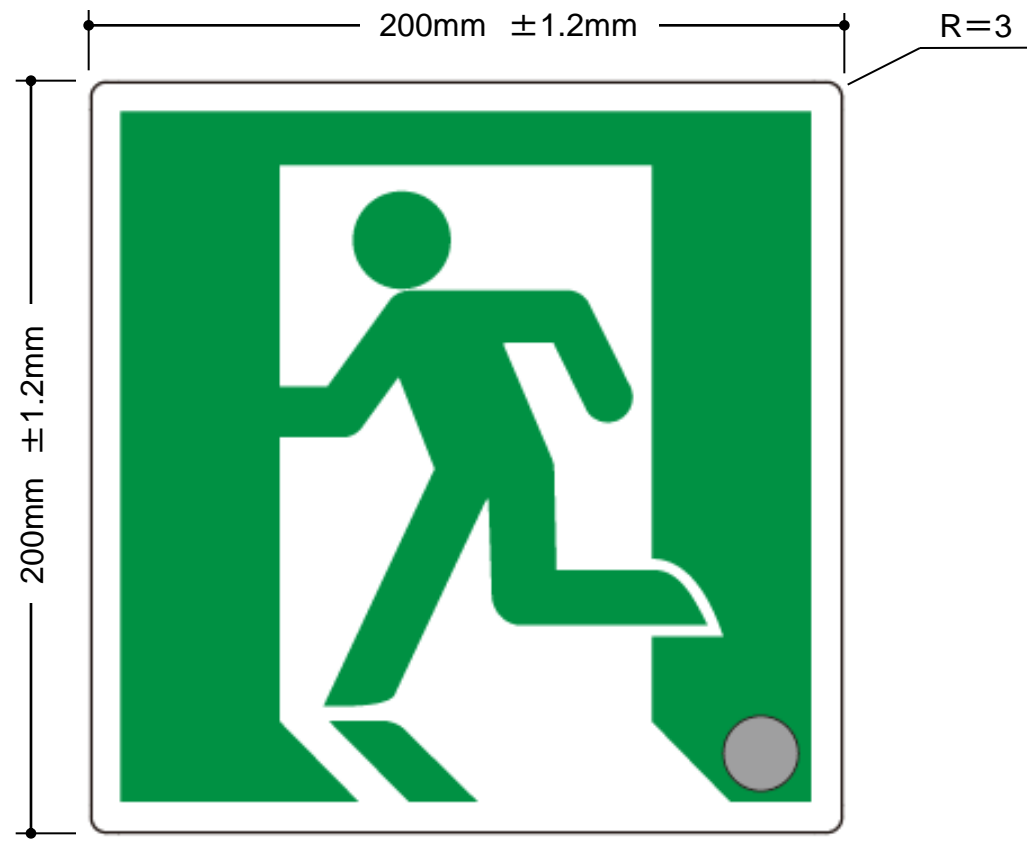

T=0.35mm

品番
TSN801

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

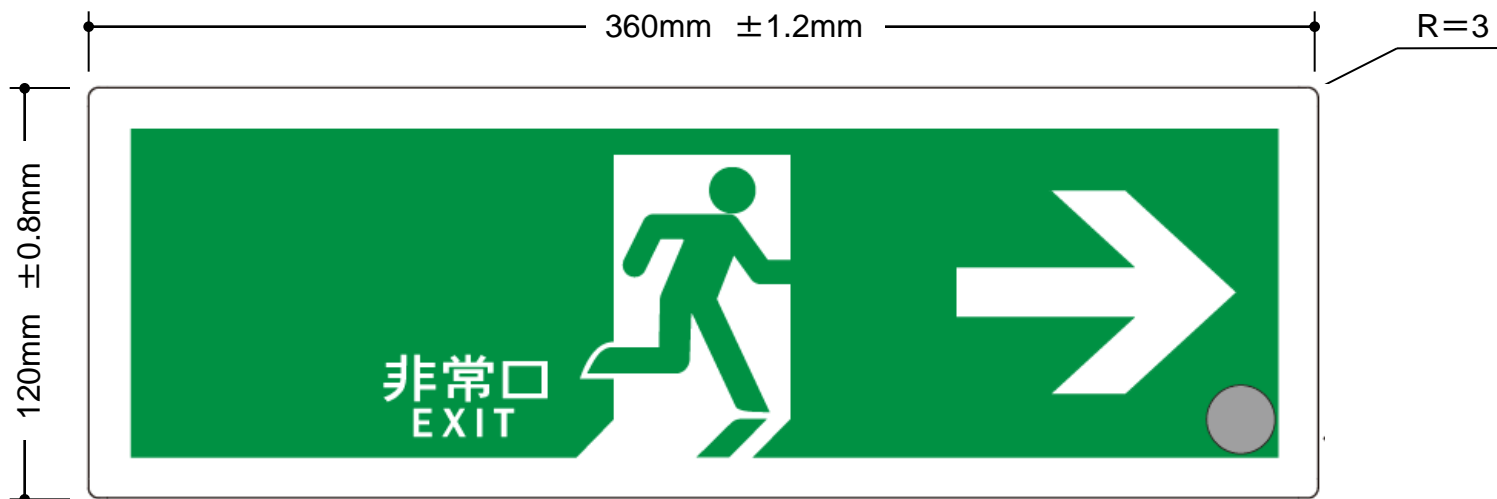

T=0.35mm

エルティーアイ株式会社

〒616-8294 京都市右京区梅ヶ畑引地町34-4

TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番
TSN802

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付



T=0.35mm


エルティーアイ株式会社

〒616-8294 京都市右京区梅ヶ畑引地町34-4

TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番
TSN803

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

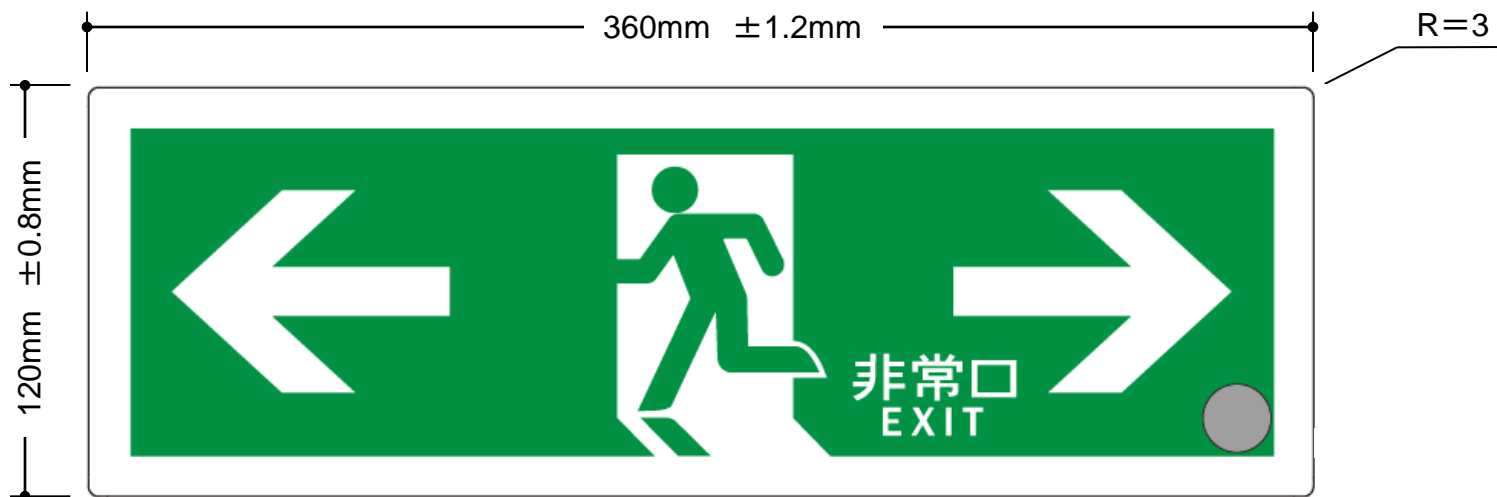

T=0.35mm

品番
TSN804


※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付



T=0.35mm

品番
TSN961


- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

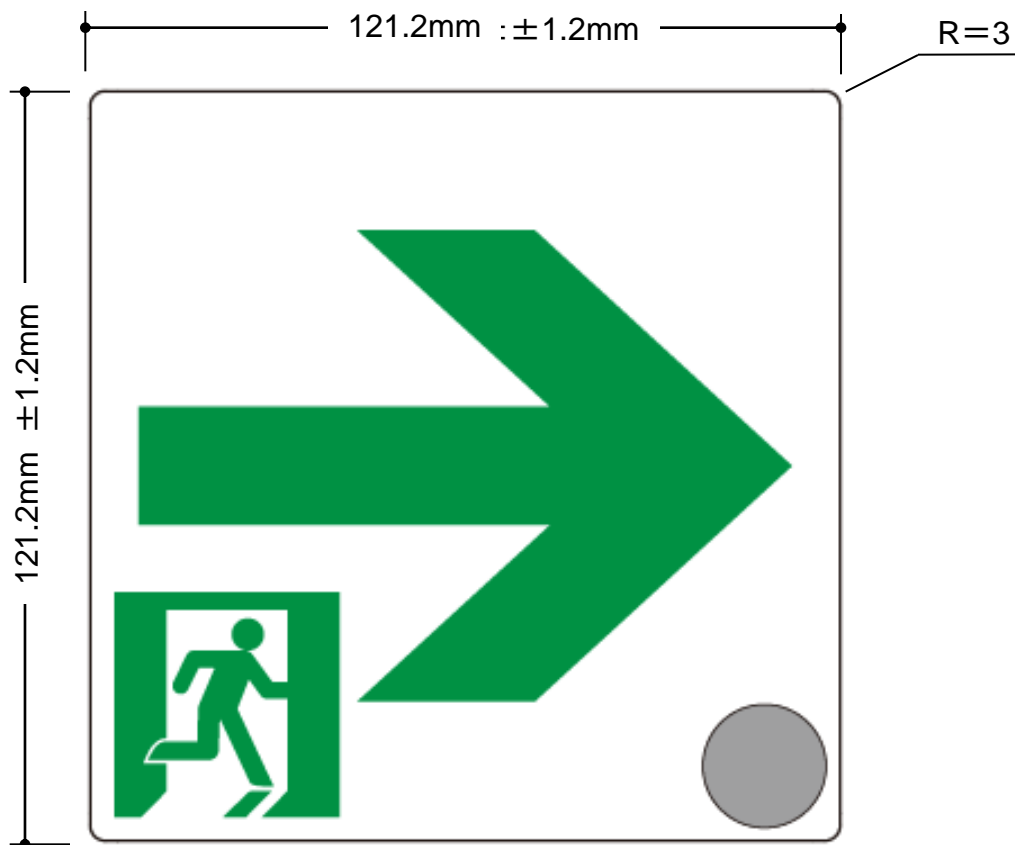

T=0.35mm

品番
TSN962


※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付

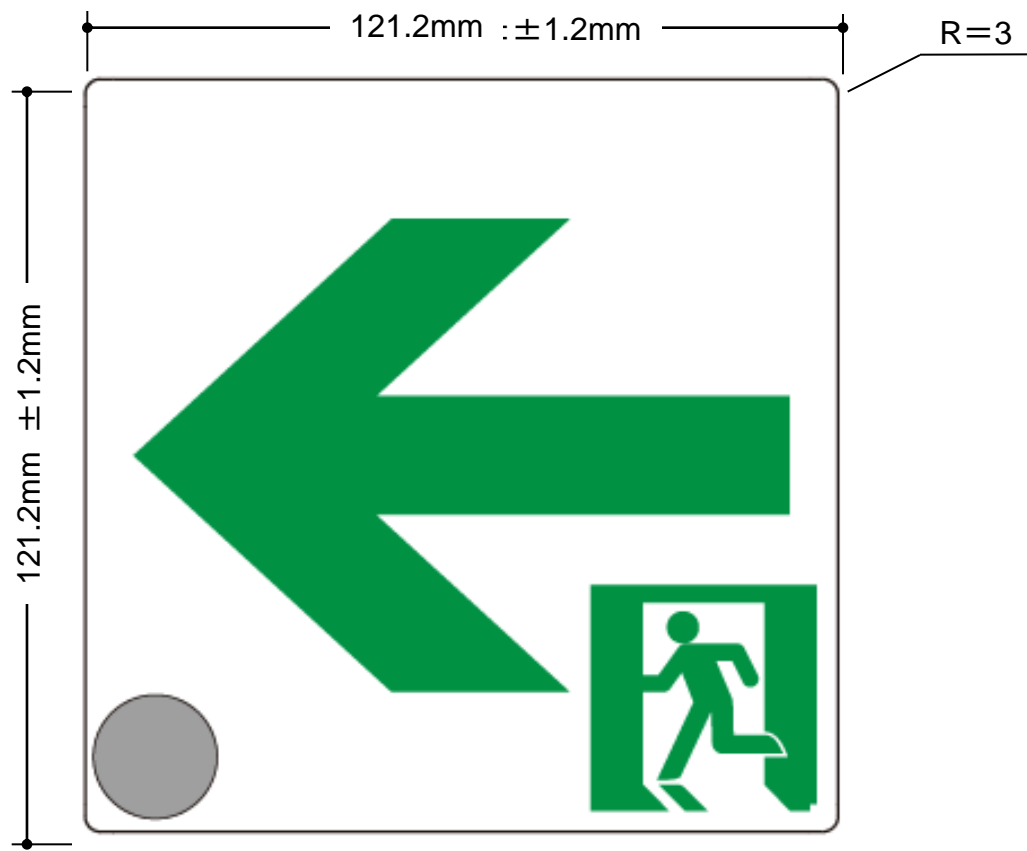

T=0.35mm

品番
TSN963


※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付

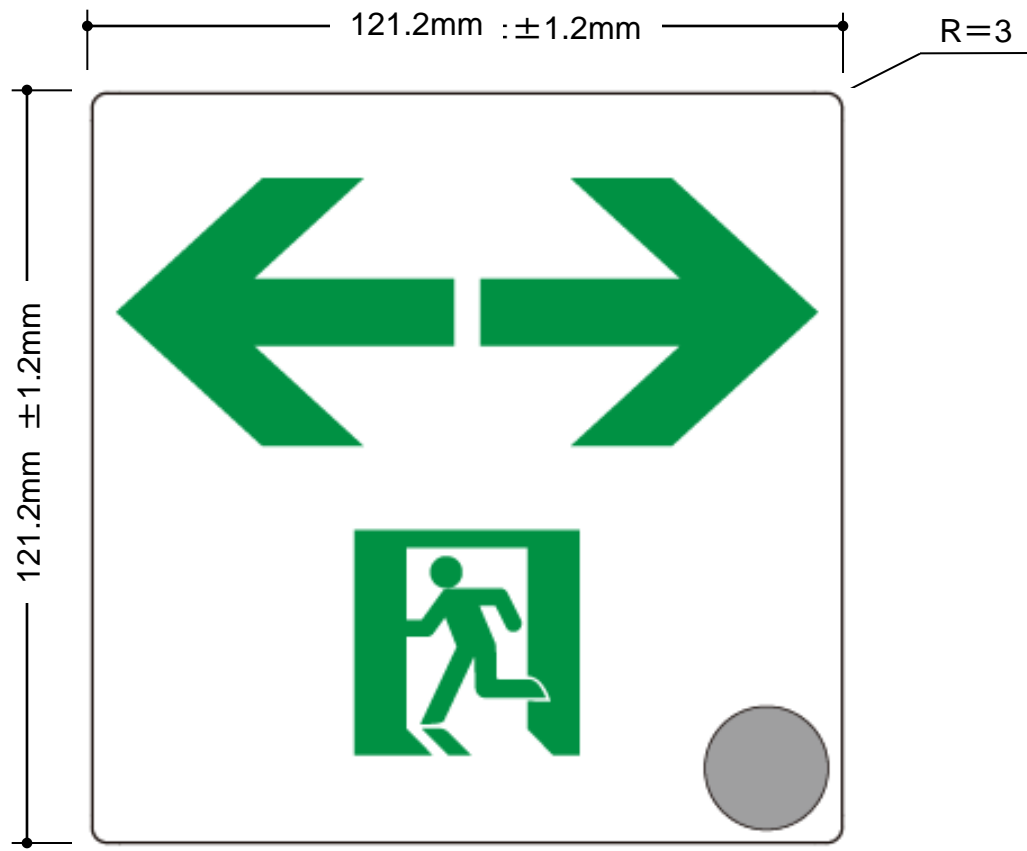

T=0.35mm

品番
TSN901

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付

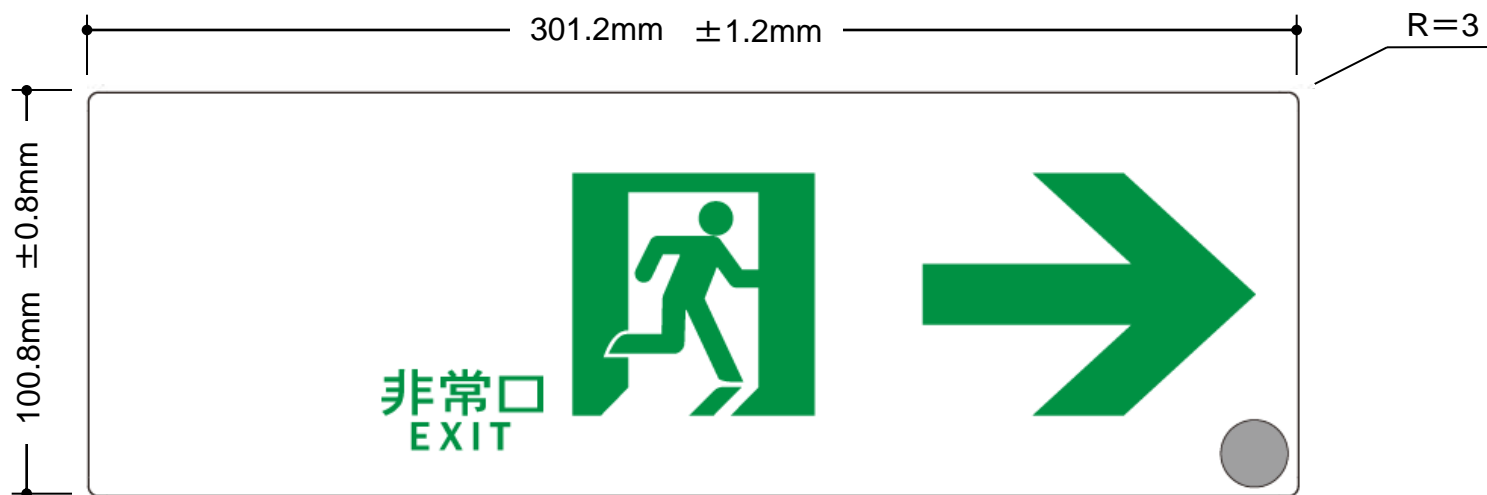

T=0.35mm

品番 TSN902

- ※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
- ※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
- ※ 裏側粘着加工付



T=0.35mm

品番
TSN903

※「消防用設備等認定品」(NP-013号) (一財)日本消防設備安全センター
※ PETフィルム使用品 (環境対応素材)
※ 裏側粘着加工付



T=0.35mm

エルティーアイ株式会社

〒616-8294 京都市右京区梅ヶ畑引地町34-4

TEL075-882-1515 FAX075-882-1516