

中輝度蓄光式避難誘導標識

α-FLASH
アルファ フラッシュ®

TPSNシリーズ(NP-014号) 仕様書



品番
TPSN801

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



T=1.4mm



エルティーツー株式会社

〒616-8294 京都市西京区桂川引地町34-4
TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番
TPSN802

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



T=1.4mm



品番
TPSN803

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



T=1.4mm



品番 TPSN804

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付




T=1.4mm



品番
TPSN805

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※ 裏側両面テープ付

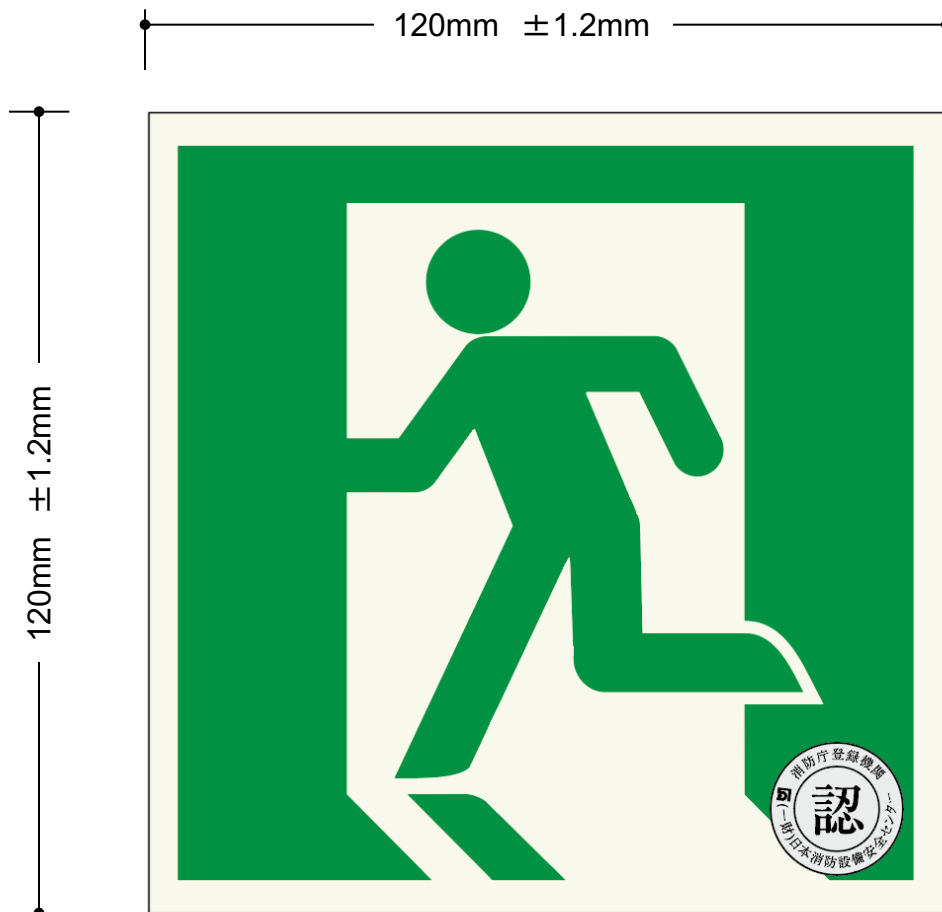

T=1.4mm




エルティーツー株式会社

〒616-8294 京都市西京区桂川引地町34-4
TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番
TPSN860

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※ 裏側両面テープ付

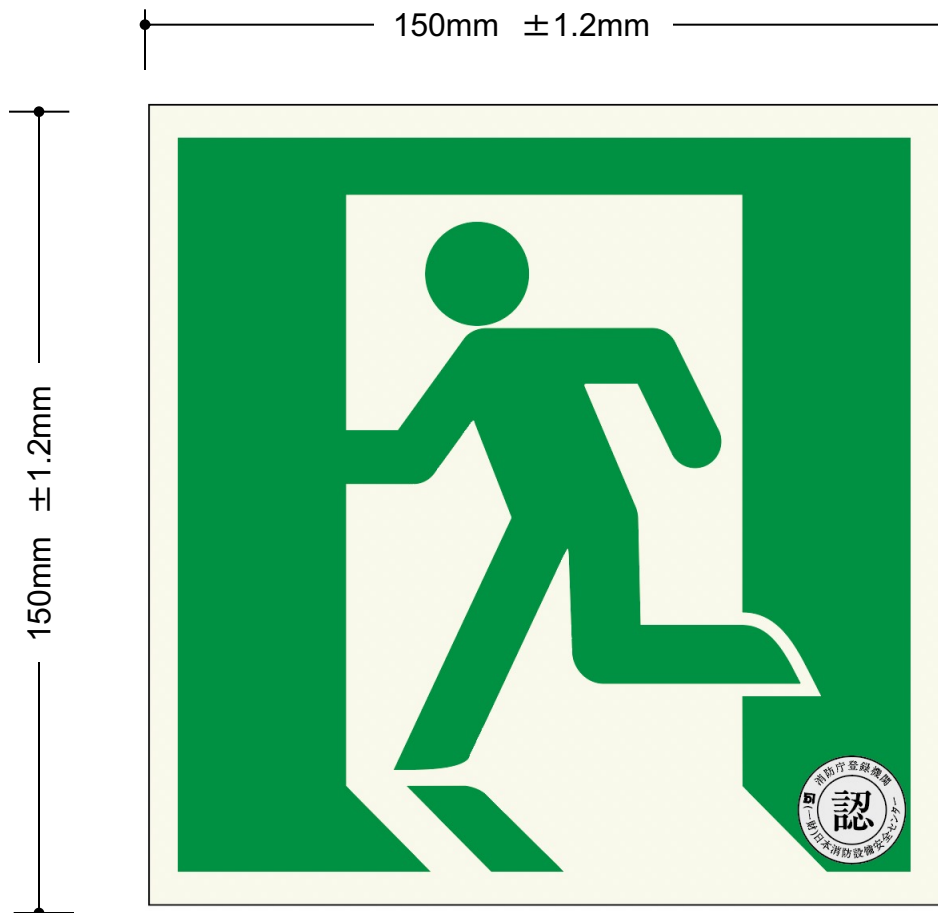

T=1.4mm




エルティール株式会社

〒616-8294 京都市西京区桂川引地町34-4
TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番
TPSN815

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付

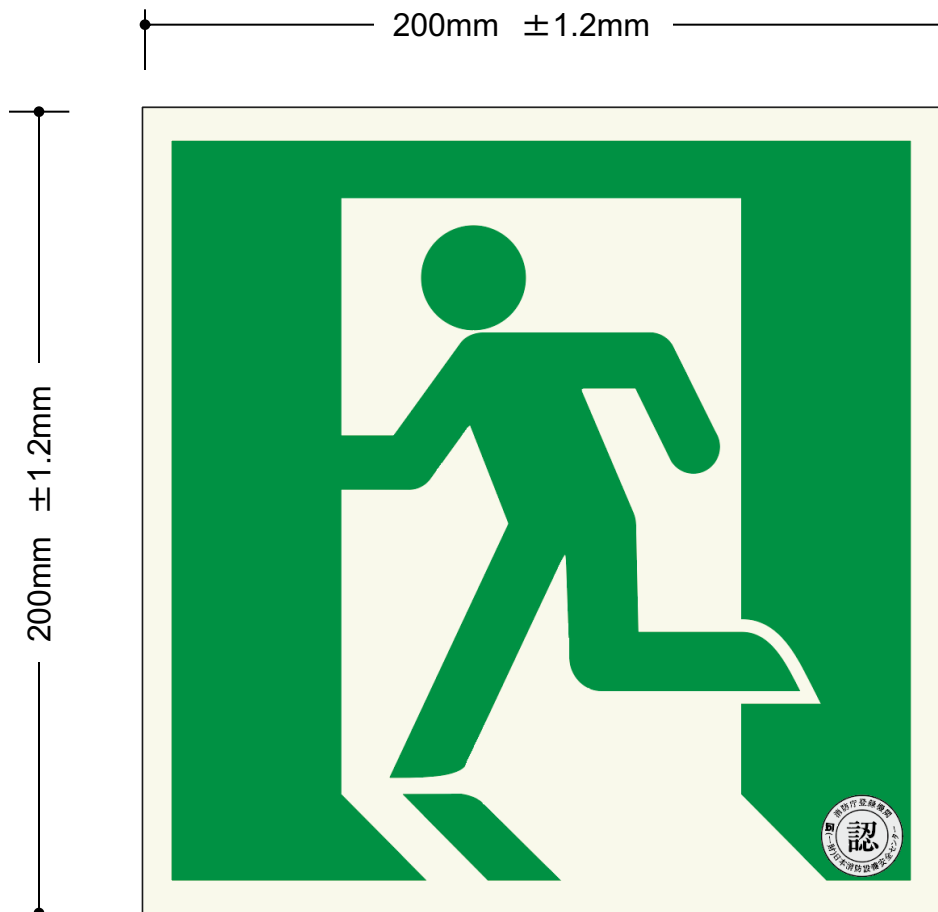

T=1.4mm



品番 TPSN901

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



T=1.4mm



エルティール株式会社

〒616-8294 京都市西京区桂川引地町34-4
TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番 TPSN902

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



T=1.4mm



エルティール株式会社

〒616-8294 京都市西京区桂木引地町34-4
TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番
TPSN903

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付




T=1.4mm



品番
TPSN941

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付

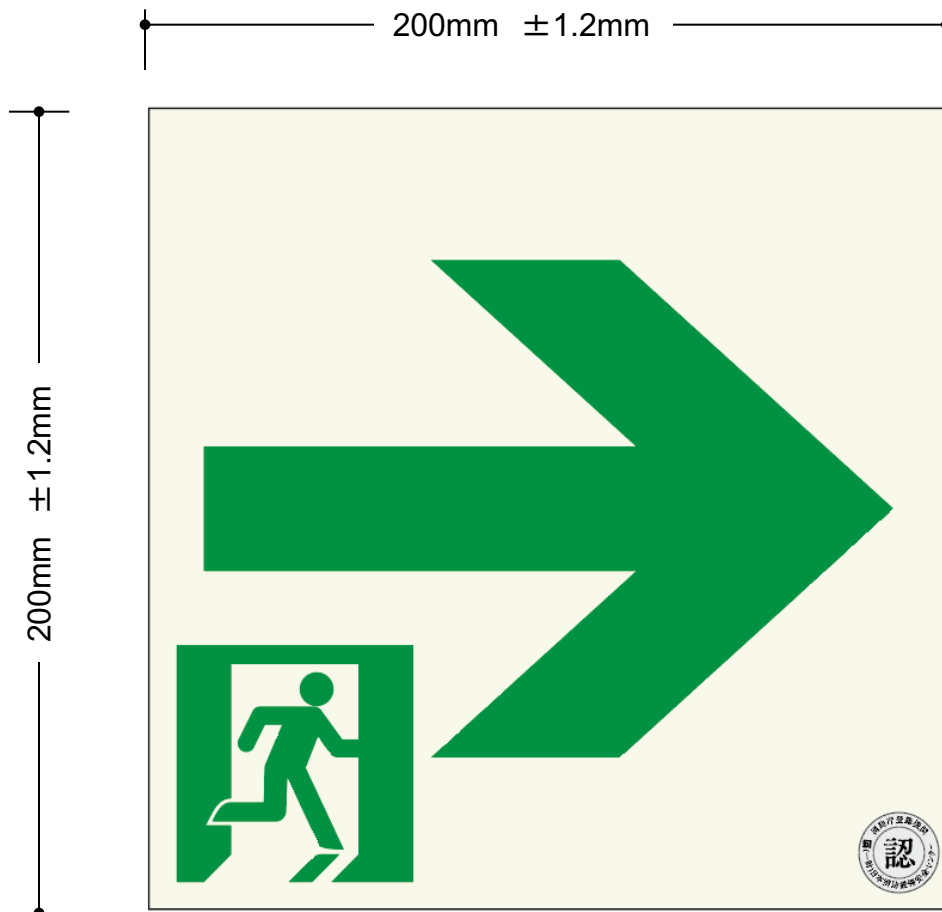

T=1.4mm




エルティール株式会社

〒616-8294 京都市西京区桂木引地町34-4
TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番 TPSN942

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※ 裏側両面テープ付

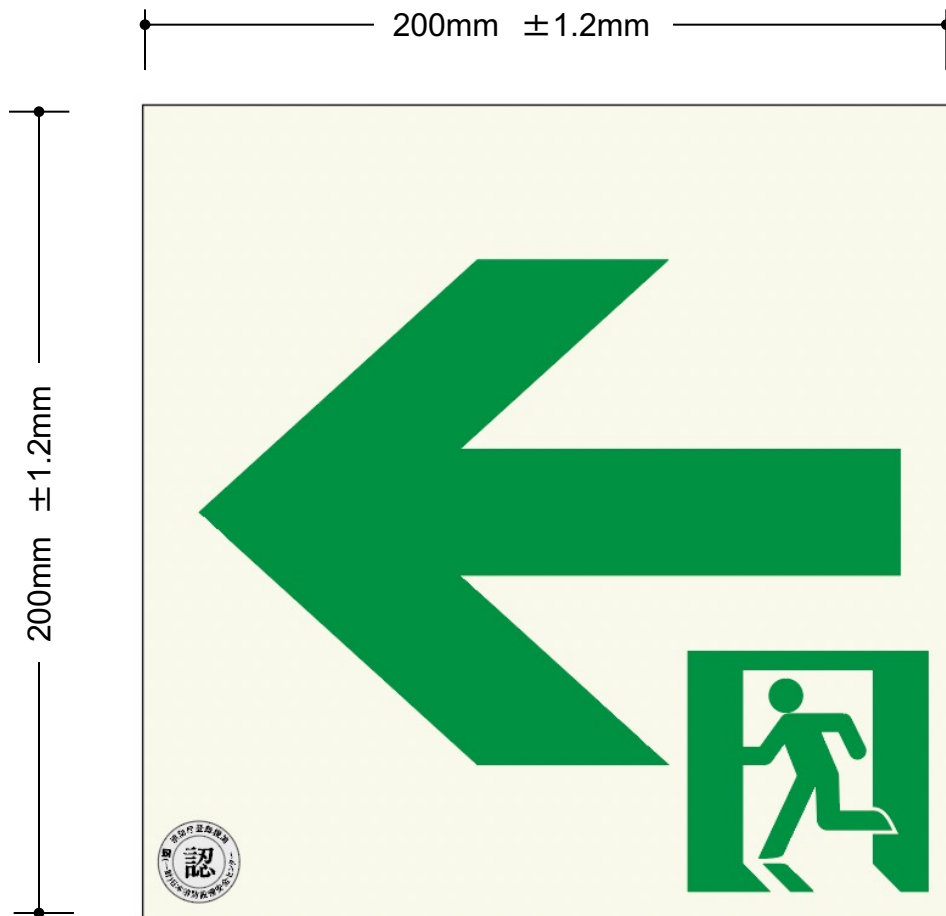

T = 1.4mm




エルティーツー株式会社

〒616-8294 京都市西京区桂川引地町34-4
TEL075-882-1515 FAX075-882-1516

品番 TPSN943

※「消防用設備等認定品」(NP-014号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付

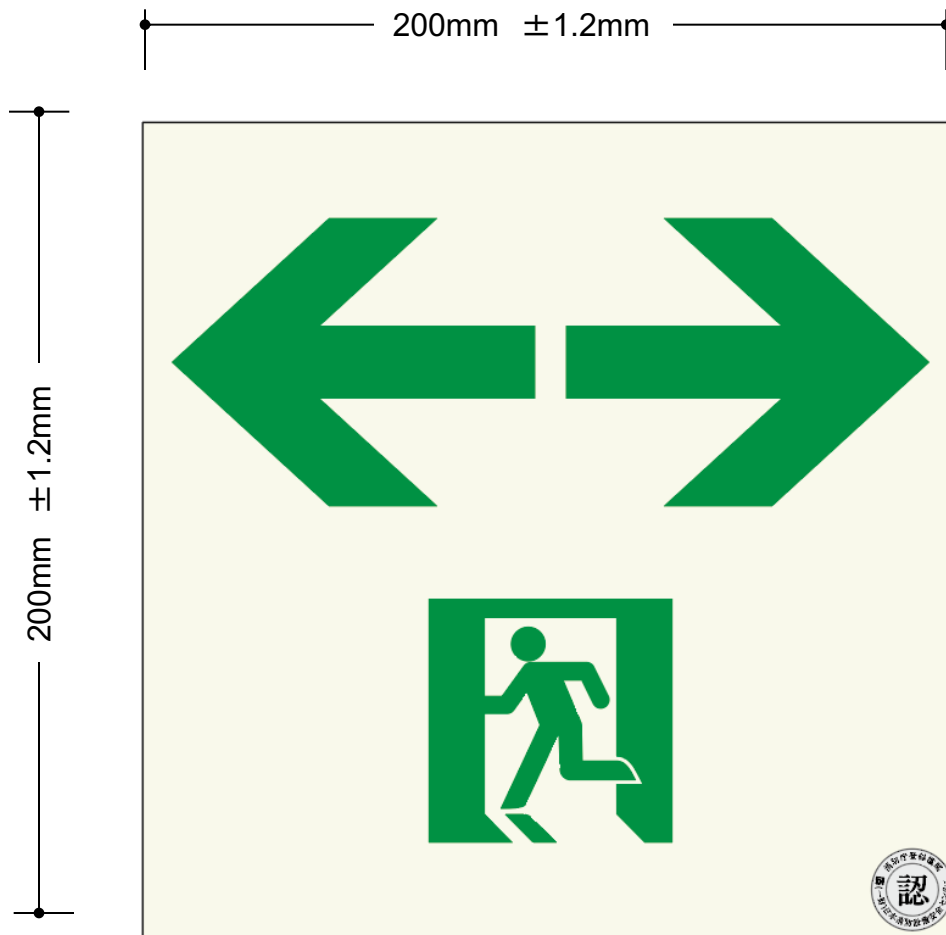

T=1.4mm



エルティーツー株式会社

〒616-8294 京都市西京区桂木引地町34-4
TEL075-882-1515 FAX075-882-1516